
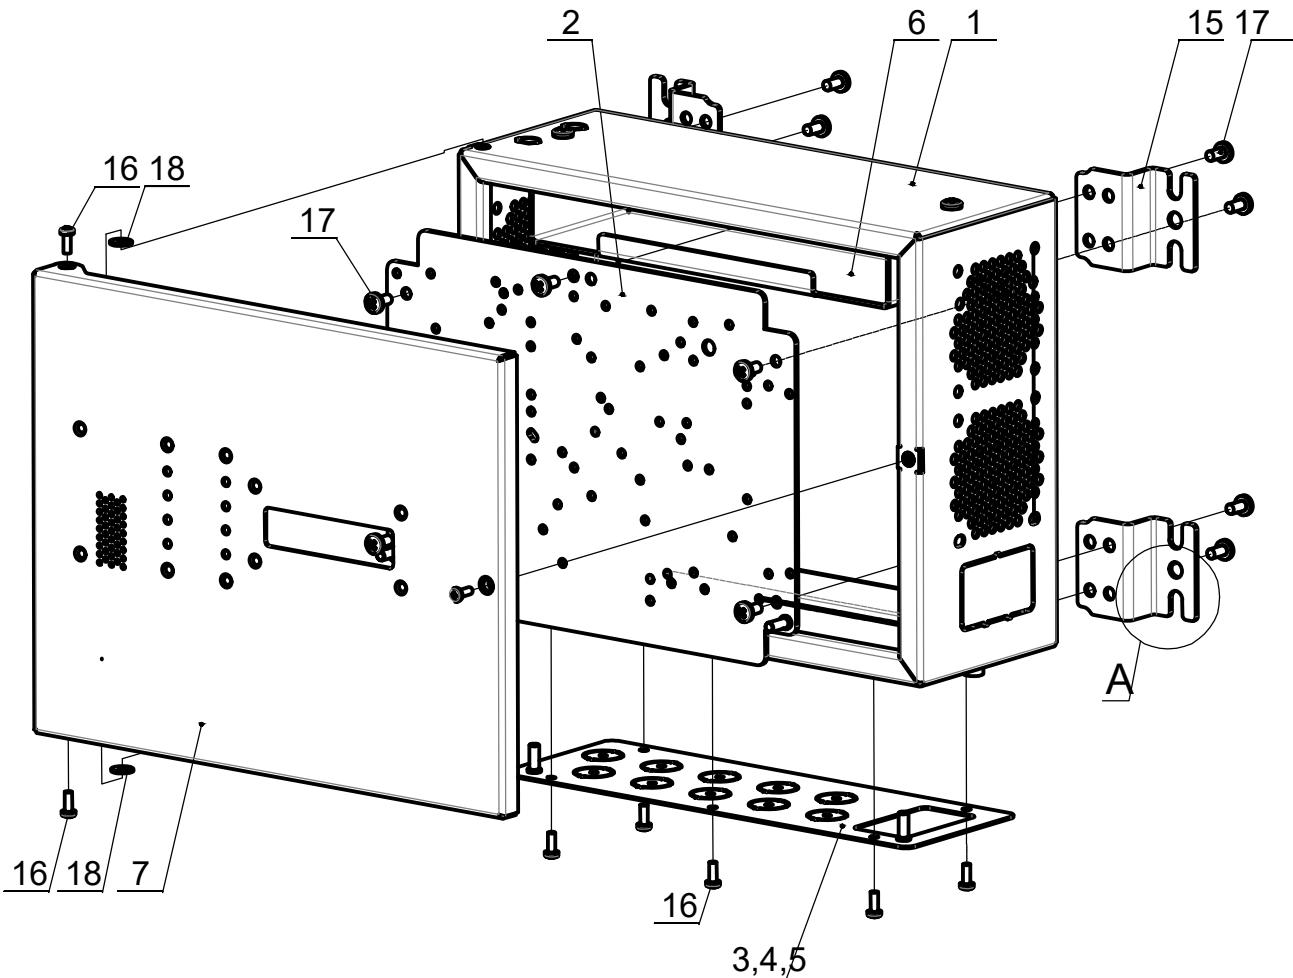


Корпус INT.c003

Поз.	Найменування	Прим.
1	Корпус	
2	Панель монтажна	
3,4,5	Панель Int.c003	
6	Скоба АКБ	
7	Двері	
12	Гвинт М3 х 8	
13,17	Гвинт М4 х8	
14	Шайба	
15	Кронштейн	





ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- 1. Монтаж блоків СОЛА проводити у відповідності з паспортними даними на прилад використовуючі спеціальні монтажні кронштейни п. 15 на висоті 1,4 +/- 0,2 м.
- 2. Кронштейни прикріпити до корпусу гвинтами див. фрагмент А





Вид зверху

Вид справа

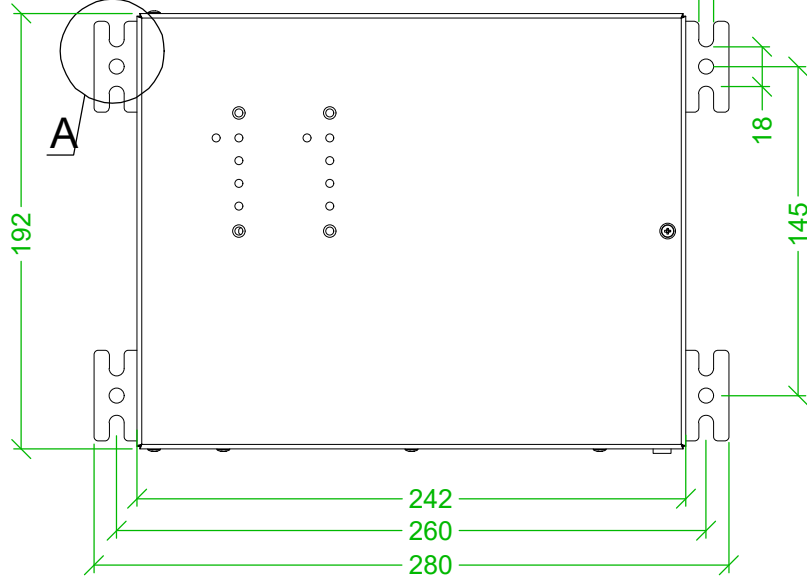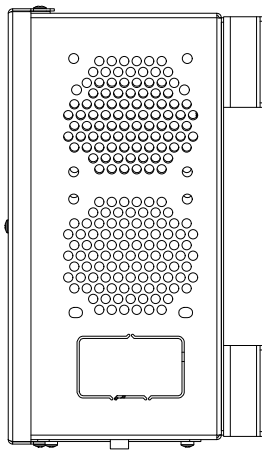


Вид зліва

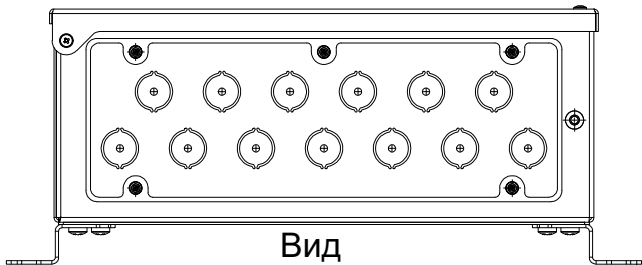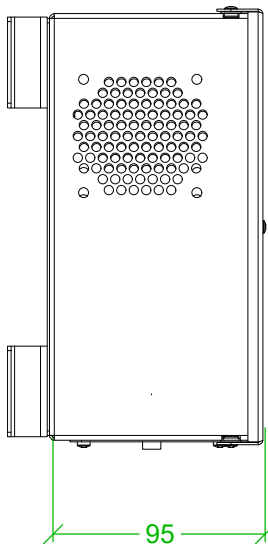


Вид знизу

Вид спереду (двері не показані)

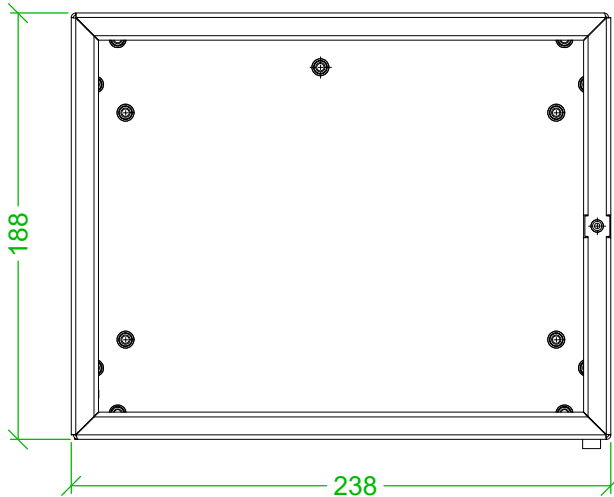

Вид ззаду (кронштейни не показані)

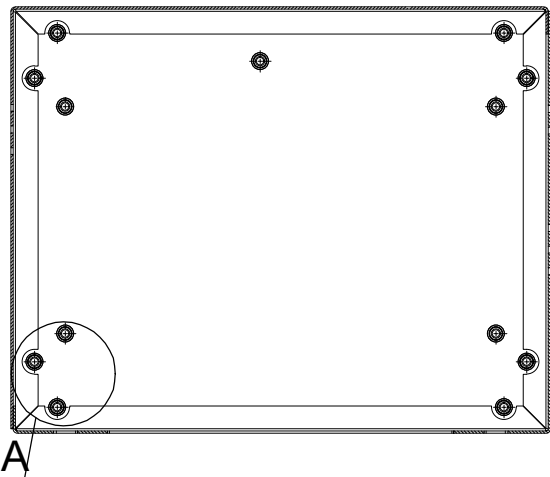

Науково – виробнича фірма "Інтелект" м. Житомир	Формат А3	Графічна частина настанови з монтажу, налагоджування та експлуатації обладнання збирання даних та керування засобами оповіщення СОЛА			
	Розробив: тех.відділ	Збіральне креслення INT.c003 (початок)		НВФІ.01.001 Н- INT.c003	
	Н.контроль: проведено			А	30-01-2026 Uk 1

